



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА
ПДП

Паспорт

2026 г.

Пульт дистанционного пуска ПДП (далее пульт) предназначен для работы со шкафами автоматики и управления газовым пожаротушением ШАУГПТ в качестве выносного пульта.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Напряжение питания индикатора 24 В постоянного тока.

1.2 Пульт обеспечивает:

- дистанционный пуск средств пожаротушения,
- сигнал на восстановление режима автоматики,
- сигнал на проверку оповещения,
- световую индикацию «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА».

1.3 Габаритные размеры, мм, не более 210x145x100.

1.4 Масса, кг, не более 0,5.

1.5 Пульт предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от 0 °С до 50 °С и относительной влажности 93 % при температуре 40 °С.

1.6 По способу защиты человека от поражения электрическим током пульт относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечание.
ПДП	Пульт дистанционного пуска	1	
	Пульт дистанционного пуска ПДП. Паспорт	1	

3 ПЛОМБИРОВАНИЕ

3.1 **Внимание!** После проведения пуско-наладочных работ на объекте **во избежание несанкционированного пуска системы пожаротушения пульт должен быть опломбирован организацией, проводившей пуско-наладку. В дальнейшем опломбирование должно производиться после каждого ТО, если в процессе ТО осуществлялось вскрытие корпуса пульта.**

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

4.1 Пульт следует хранить в упаковке поставщика в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

5 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

5.1 Назначенный срок службы - 10 лет.

5.2 Максимальный срок хранения без ревизии в упаковке изготовителя 6 месяцев.

5.3 Прпроизводитель гарантирует работу пульта при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.4 Гарантийный срок хранения пульта 12 мес. с момента изготовления.

5.5 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня ввода пульта в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт дистанционного пуска ПДП

(наименование изделия) (обозначение)

заводской номер _____

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и **признан(а) годным(ой) для эксплуатации**

(личные подписи должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

год, месяц, число

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 Безвозмездный ремонт или замена пульта в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 В случае отказа пульта, произошедшего не по вине потребителя, до истечения гарантийного срока необходимо заполнить акт рекламации, часть I (Приложение 2). Пульт с приложением ПС и акта возвращается производителю. Копия акта остается на месте эксплуатации пульта.

7.3 Производитель по окончании ремонта заполняет часть II акта рекламации и возвращает вместе с пультом.

7.4 Все предъявленные рекламации регистрируются в Табл. 7.1

Табл. 7.1

Дата и номер рекламации	Заводской номер пульта	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись отв. лица	Примечание

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

8.1.1 Пульт дистанционного пуска ПДП ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) ГОСТ Р 53325 2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» и имеет сертификат соответствия № С RU.ПБ74.В.00473/21, выданный ООО «СЗРЦ СЕРТ».


9 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Спецавтоматика»
170024, г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д.3Б, оф. 515/1
Тел. (4822) 47-74-50
E-mail: sa69tver@mail.ru;
Сайт: <http://efesgroup.ru>

Система менеджмента качества ООО «Спецавтоматика» сертифицирована ООО «Русский Эксперт» и соответствует стандарту ИСО 9001:2015. Сертификат № RUSEXP-RU-000091.



Схема электрическая

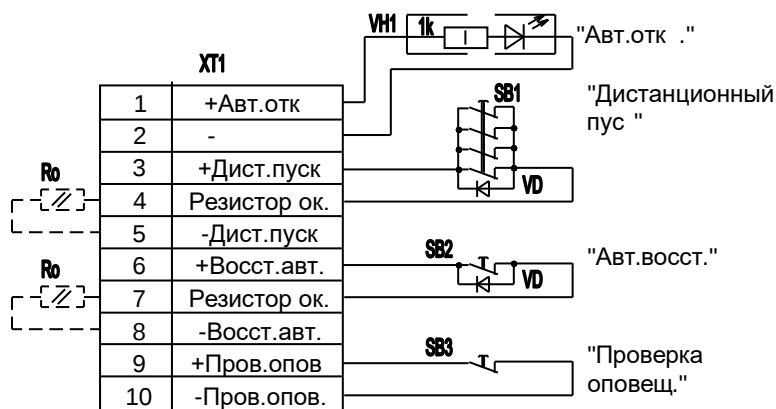

Внимание! ПДП может быть подключен по 2 единицы в каждое направление (например, при наличии 2-дверей в защищаемом помещении), при этом подключение цепей ПДП к шкафам ШАУГПТ должно быть выполнено следующим образом:

- 1) цепи ПДП «автоматика отключена» включаются параллельно;
- 2) каждая из цепей ПДП «дистанционный пуск», «восстановление автоматики», «проверка оповещения» включается последовательно.

$R_o = 2,7 \text{ кОм}$ — если в направлении 1 ПДП;

$R_o = 1,2 \text{ кОм}$ — если в направлении 2 ПДП

Акт рекламации

I часть (заполняется на месте эксплуатации)

1. Наименование изделия _____
2. Заводской номер _____
3. Предприятие-изготовитель _____
4. Дата начала эксплуатации _____
5. Дата обнаружения отказа _____
6. Условия эксплуатации: Т (°С) _____, t (ч) _____,
влажность, % _____, наличие пыли _____, вибраций _____, агрессивных
примесей _____
(указать каких)
7. Внешнее проявление отказа _____

8. Фамилия и подпись ответственного лица _____
9. Дата _____

II часть (заполняется на предприятии-изготовителе или в организации,
производящей гарантийный ремонт)

1. Дата получения шкафа в ремонт _____
2. Результаты проверки внешних повреждений и работоспособности _____

3. Проявление отказа _____
4. Отказавший элемент _____
(наимен., тип, обознач. по принцип. схеме)
5. Характер отказа _____
(сгорание, пробой, окисление, отпай и т.д.)
6. Причина отказа _____

7. Способ устранения отказа _____
(замена, пайка, регулировка и т.д.)
8. Время восстановления работоспособного состояния (время поиска и
устранения отказа) час

9. Фамилия и подпись ответственного лица _____
10. Дата _____